


Chemiczne Laboratorium
Analizy Ścieków i Wody Kotlewej
J.K.K. Podgórcy s.c.
78-400 SZCZECINEK
ul. Armii Krajowej 43
tel. 943748126 kom. 502833888



AB 878



Strona/stron 1/1
Data wydania sprawozdania
2023-08-25

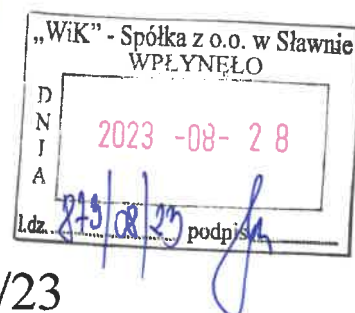

Sprawozdanie z badań nr 267/23

Na zlecenie - "WIK" Wodociągi i Kanalizacja 76-100 Sławno ul. Polanowska 45c

Nr identyfikacyjne i miejsce pobrania próbek:

- 23081001 - z wlotu ścieków nieoczyszczonych przed kratą na oczyszczalni ścieków w Sławnie, współrzędne GPS N54°22'28.05" E16°41'37.10"
- 23081002 - z wylotu na oczyszczalni ścieków w Sławnie (ścieki oczyszczone).
współrzędne GPS N54°22'29.78" E16°41'38.07"

Warunki środowiskowe mogące wpływać na interpretację wyników badania : nie stwierdzono

Data pobrania próbek : 2023-08-09 / 2023-08-10, próbki średniodobowe, pobierane co 2h

Data badania próbek : 2023-08-10 / 2023-08-15

Osoba pobierająca próbkę : Jacek Podgórski

Metodyka pobierania próbki (wg AZ. PN-ISO 5667-10: 1997)

Badany wskaźnik			Nr identyfikacyjne próbek	
		Jednostki	23081001	23081002
A	Zawiesina ogólna (wg PN-EN 872:2007 ^{+Ap1:2007})	mg/l	295	20
A	ChZT _{Cr} (wg PN-ISO 6060: 2006)	mg/l O ₂	984	77
AZ	BZT ₅ (wg 1899-1: 2002)	mg/l O ₂	690	15
A	Azot ogólny (wg wg PB-03 wyd.1 z dnia 12.08.2007)	mg/l	61	12
A	Fosfor ogólny (wg PN-EN ISO 6878: 2006R8 ^{+Ap1,2})	mg/l	9,4	0,67

Pieczątka i podpis osoby autoryzującej sprawozdanie z badań

KIEROWNIK LABORATORIUM

Jacek Podgórski
Jacek Podgórski

Uwagi:

1. A. Metoda akredytowana. Nr akredytacji AB 878
2. AP. Metoda akredytowana, podzlecana. Nr akredytacji AB 313
3. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
4. Stan próbki w momencie przyjęcia do laboratorium: bez uwag
5. Bez pisemnej zgody wykonawcy sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości
6. Klient ma prawo złożyć pisemną/ustną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
7. Numer sprawozdania identyfikuje również protokół pobierania próbek i przegląd zlecenia
8. Dane dostarczone przez Klienta oznaczono czcionką *pochylił*
9. AZ - metody akredytowane. Nr akredytacji AB 878. Norma wycofana i zastąpiona.
10. W badaniu zawiesiny ogólnej wykorzystano sączek LLG 9.045 861

- koniec sprawozdania -